


W1 - APV

W2 - APV

KOLEKTORY DN500 SIECI
Ciepłowniczej (C.O.)

ZADANIE NR 1
ZAŁĄCZNIK NR 1/2 DO ST
WYMIENNIKI APV - RYSUNKI MONTAŻOWE 1998r
Rys. nr 1/4: WIDOK Z GÓRY


Uwagi:

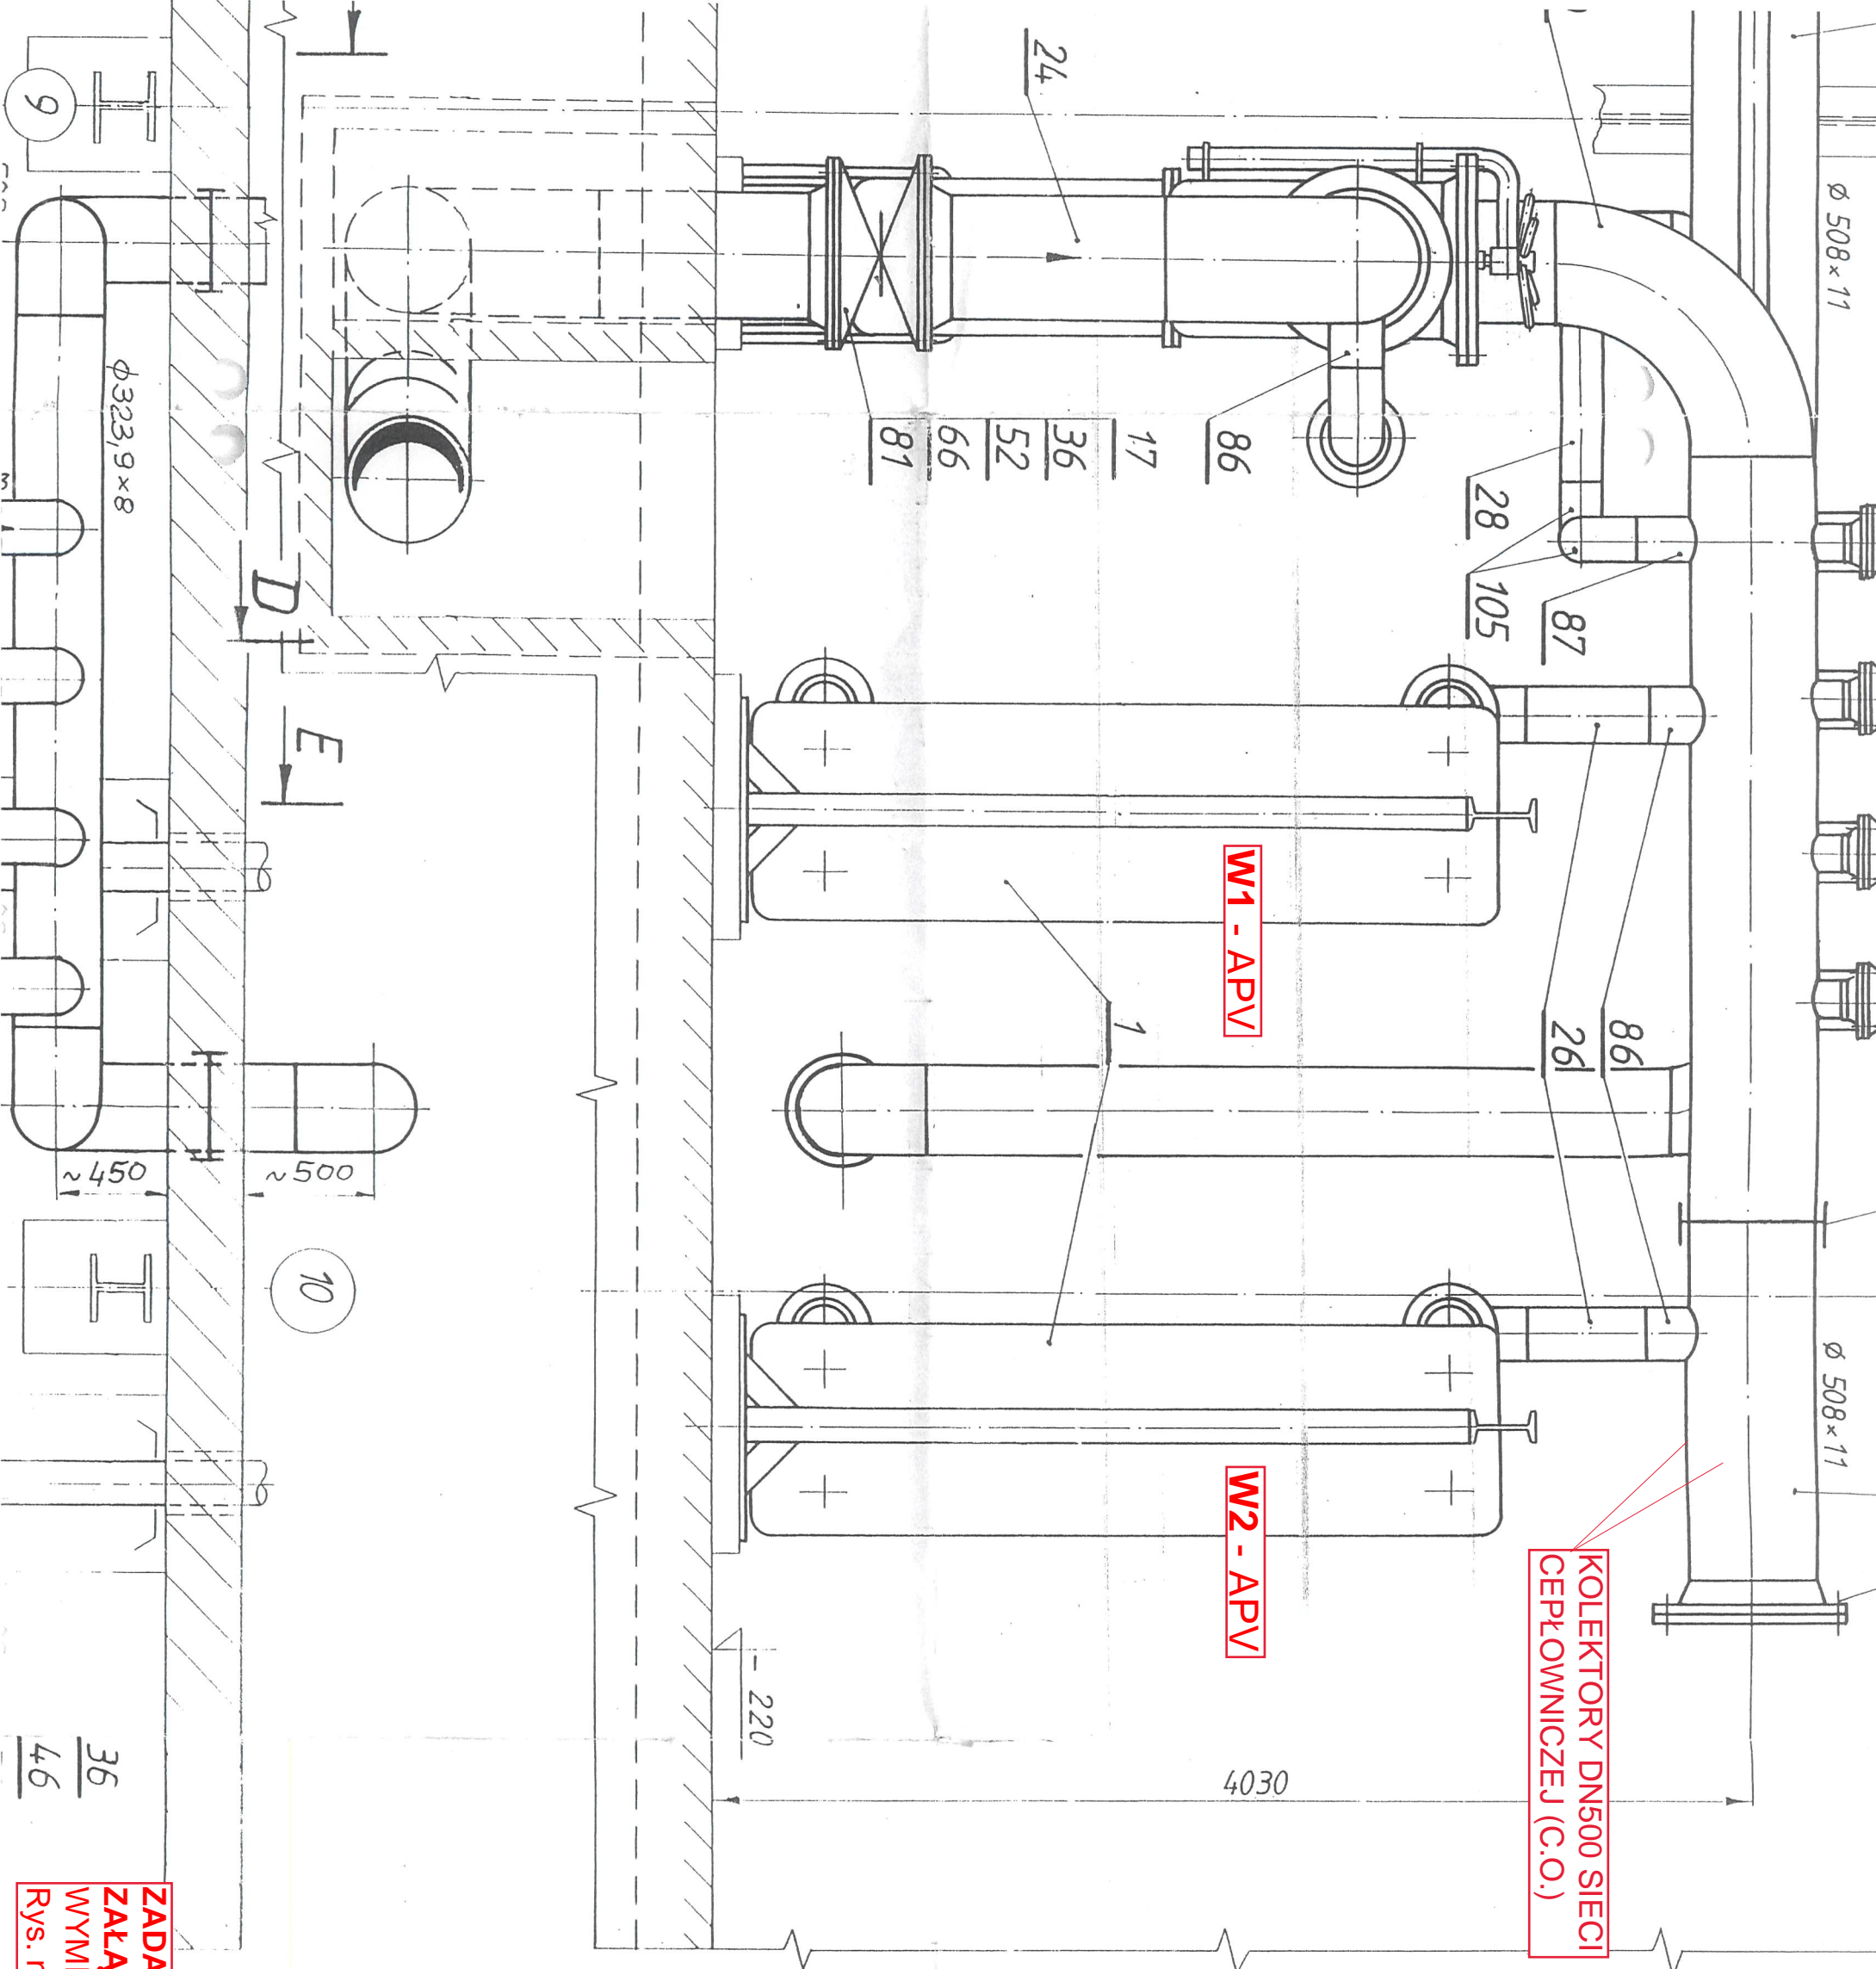

KOLEKTORY DN500 SIECI
Ciepłowniczej (C.O.)

W1 - APV

W2 - APV

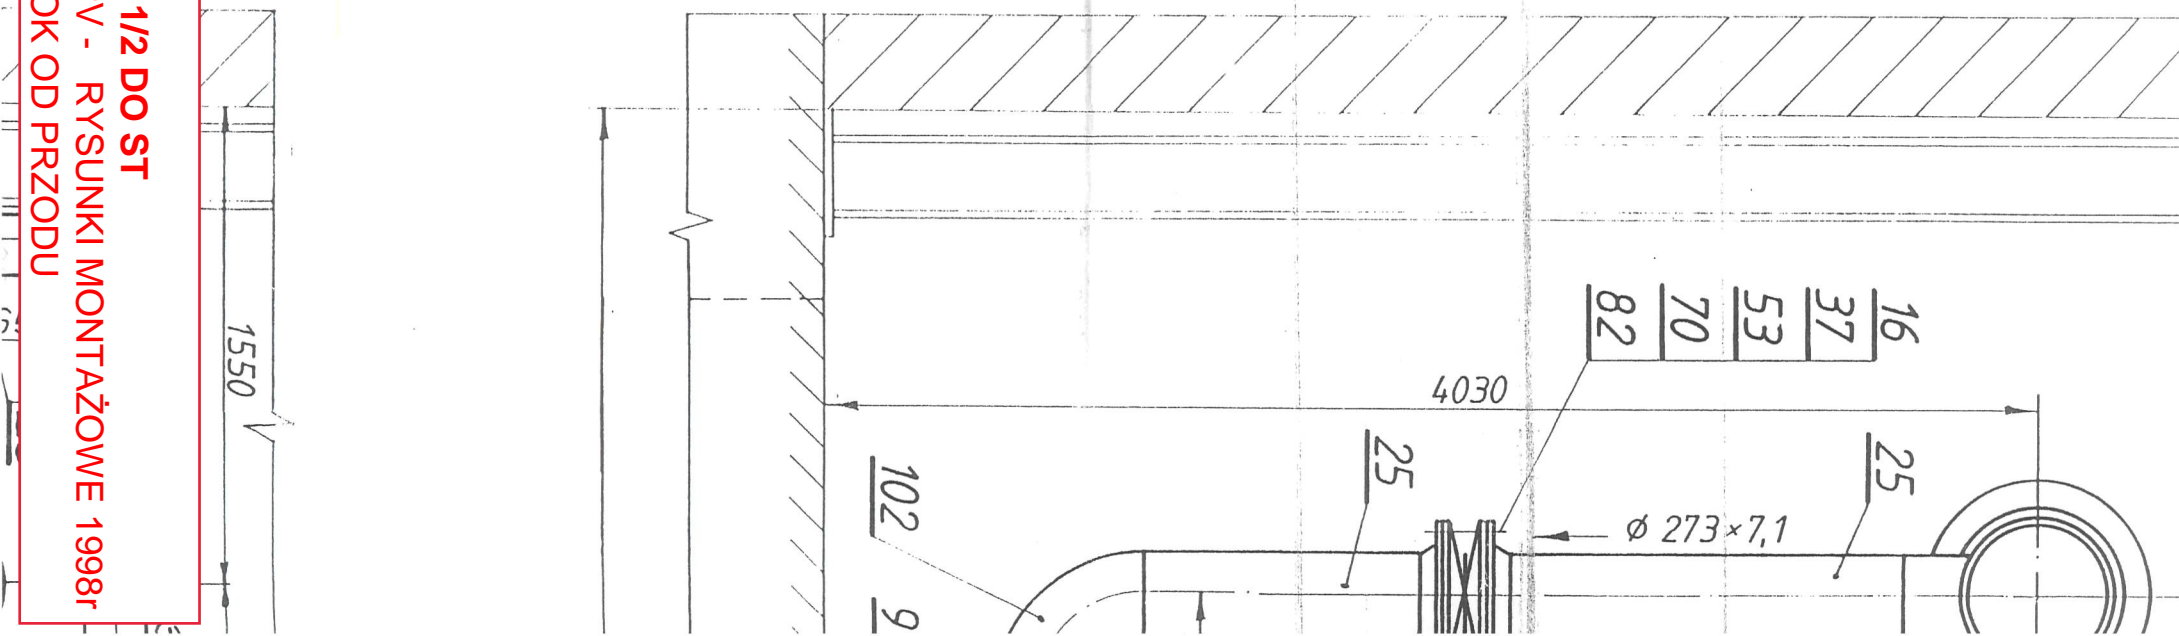


ZADANIE NR 1
ZŁĄCZNIK NR 1/2 DO ST
WYMIENNIKI APV - RYSUNKI MONTAŻOWE 1998r
Rys. nr 2/4: WIDOK OD PRZODU

36
46



Płyty wymiennik
ciepła typu
M185 MGS-30

W1, W2 - APV



ZAMOCOWAĆ
ZADANIE NR 1

ZADANIE NR 1
ZAŁĄCZNIK NR 1/2 DO ST
WYMIENNIKI APV - RYSUNKI MONTAŻOWE 1998r
Rys. nr 3/4: STRONA WODY GEOTERMALNEJ



ZADANIE NR 1
ZALĄCZNIK NR1/2 DO ST
WYMIENNIKI APV - RYSUNKI MONTAŻOWE 1998r
Rys. nr 4/4: STRONA SIECI C.O.